

2024년도 EBS 직영발행교재 [공통]사양서

- 인쇄 형식 : 옵셋(윤전/매엽) 인쇄
- 규격

규격	사이즈(mm)	규격	사이즈(mm)	비고
4*6배판(16절)	188*257	국배판	210*297	기타 별도 적용
변형 4*6배판	206*260	변형 국배판	225*300, 220*280	
8절 좌철	260*359	8절 상철	260*385	

- 표지 코팅 : 디자인 및 제본 방식에 따라 결정

UV 코팅	유광 라미네이팅	무광 라미네이팅	엠보 코팅	에폭시	기타
-------	----------	----------	-------	-----	----

- 용지 및 색도

구분	표지	속표지(내지 등 포함)	본문	정답 해설
색도	4(5)/4, 4(5)/0	4/4, 4/0	1/1, 2/2, 4/4	1/1, 2/2, 4/4
용지	중학/고교	아트지 250g/m ²	아트지 120g/m ²	MFC(마색) 70g/m ² , '녹색제품 사용'
	초등	아트지 250g/m ²	아트지 180g/m ²	고급교과서지(백색) 75g/m ²

- ※ 교재용지(본문, 정답해설)는 발주일자 기준 '물가자료'(한국물가협회 발행) 상 단가 적용
- ※ 녹색제품 : 녹색제품구매촉진에 관한 법률에 정한 '녹색제품'으로 환경표지인증제품, GR인증제품, 저탄소 인증제품 및 기타 환경부장관이 고시한 제품

- 본문용지 품질사양

구분	단위	용지 기준		비고
		일반용지	재생용지	
재생펄브 배합비율	%	-	30 ↑	GR 품질규격
평균	g/m ²	70 ± 3%	70 ± 3%	초등교재 75 ± 3%
두께	μm	71 ± 3	69 ± 3	초등교재 73 ± 3
PPS(거칠음도)	μm	2.5 ± 0.5	2.5 ± 0.5	표면, 이면 동일
광택도	%	23 ± 3	23 ± 3	
이물질(0.08mm ² 이상)	개/m ²	-	8 ↓	
인장강도(MD)	kN/m	3.5 ↑	3.2 ↑	
인열강도(CD)	mN	200 ↑	200 ↑	
백색도(Brightness)	%	78 ± 2	78 ± 2	
불투명도	%	89.0 ↑	89.0 ↑	초등교재 90.0 ↑
색상	L(밝기)	93 ± 0.7	93 ± 0.7	
	a(블루-레드)	0 ± 0.4	0 ± 0.4	
	b(그린-옐로우)	3.5 ± 0.4	3.5 ± 0.4	
형광지수		7.0 ↓	6.0 ↓	원지가능, 도공층 배제


- ※ 위 용지기준을 일부 충족하지 못하는 경우에도 시중에 유통되는 다음 용지 및 그에 준하는 품질을 갖춘 용지의 사용 인정 ('한국제지 더엠메트', '한솔제지 뉴플러스', '무림제지 네오플러스', '홍원제지 하이프리', '전주페이퍼 G-Matt', '대한제지 U코트' 및 위 용지품질에 준하는 제품으로 EBS의 품질검사 및 사용승인을 받은 용지)
- ※ 용지생산 즉시 A4크기 30매 이상을 골판지를 이용, 구겨지지 않게 검은색 비닐 봉투에담아 밀봉하여 3부 제출(용지 생산자 발행 품질검사 시험 데이터 자료 첨부)
- 부득이한 경우(교재 사용자들의 품질 개선 요구 등) 용지 사양을 변경할 수 있음
- 신규 발간교재 등에 한해 일부 다른 표지나 다른 용지 사용 및 부속물(단어카드, 부착물 등)을 제작할 수 있음

- 6. 원 고 : 최종 필름 또는 데이터 제공
- 7. 후 가 공 : 일부교재 표지 가공(금은박, 형압 등) 및 수작업(삽지, 표지같이 등) 가능
- 8. 제 본 : 기본 무사무선 좌철(대부분의 교재 답지 분리 형태 제본)
- 9. 잉크농도(ISO 규격) 기준

구 분	Bk	Cyan	Magenta	Yellow	허용오차
Sheet-fed, Offset(매엽)	1.60	1.30	1.40	0.95	± 0.05
Web-Offset, Magazine(윤전)	1.50	1.20	1.30	0.90	

10. 댐 지 : 두께 0.2cm 이상, 날개 길이 5cm 이상(EBS 로고 및 전화번호 명기)


- 기본 댐지

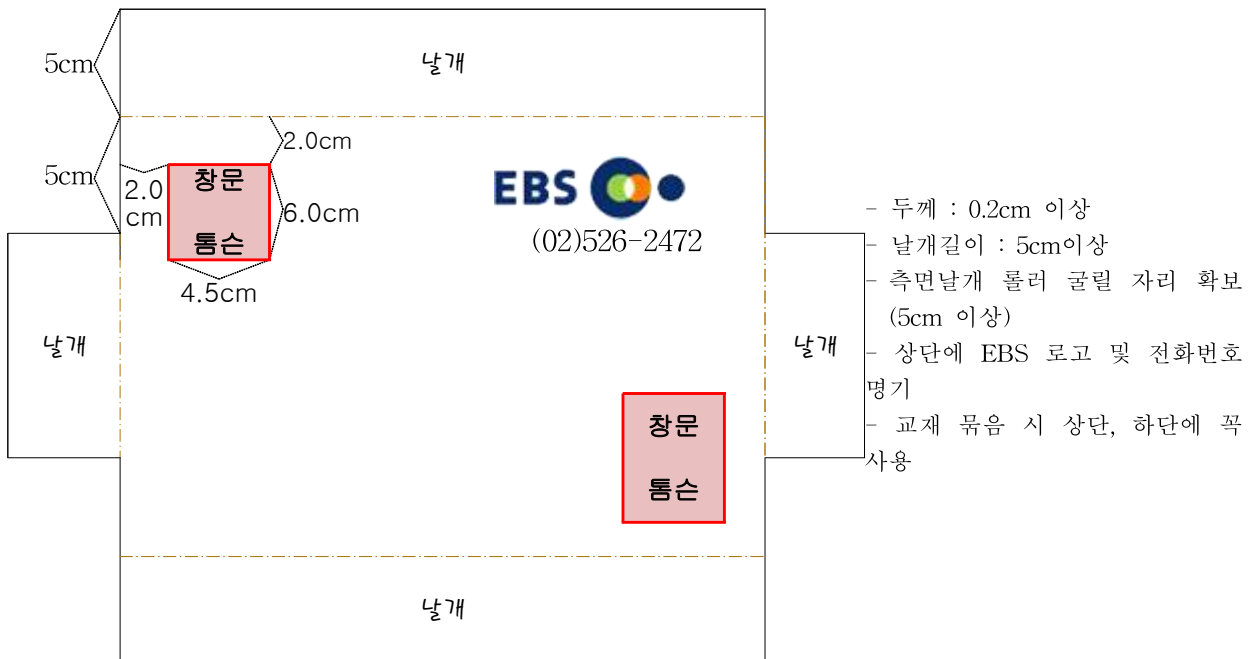

- 봉투형 모의고사 댐지 : 창문 통스 추가



- 만점왕 세트용 담지 : 창문 톱슨 위치 등은 추후 협의 후 확정

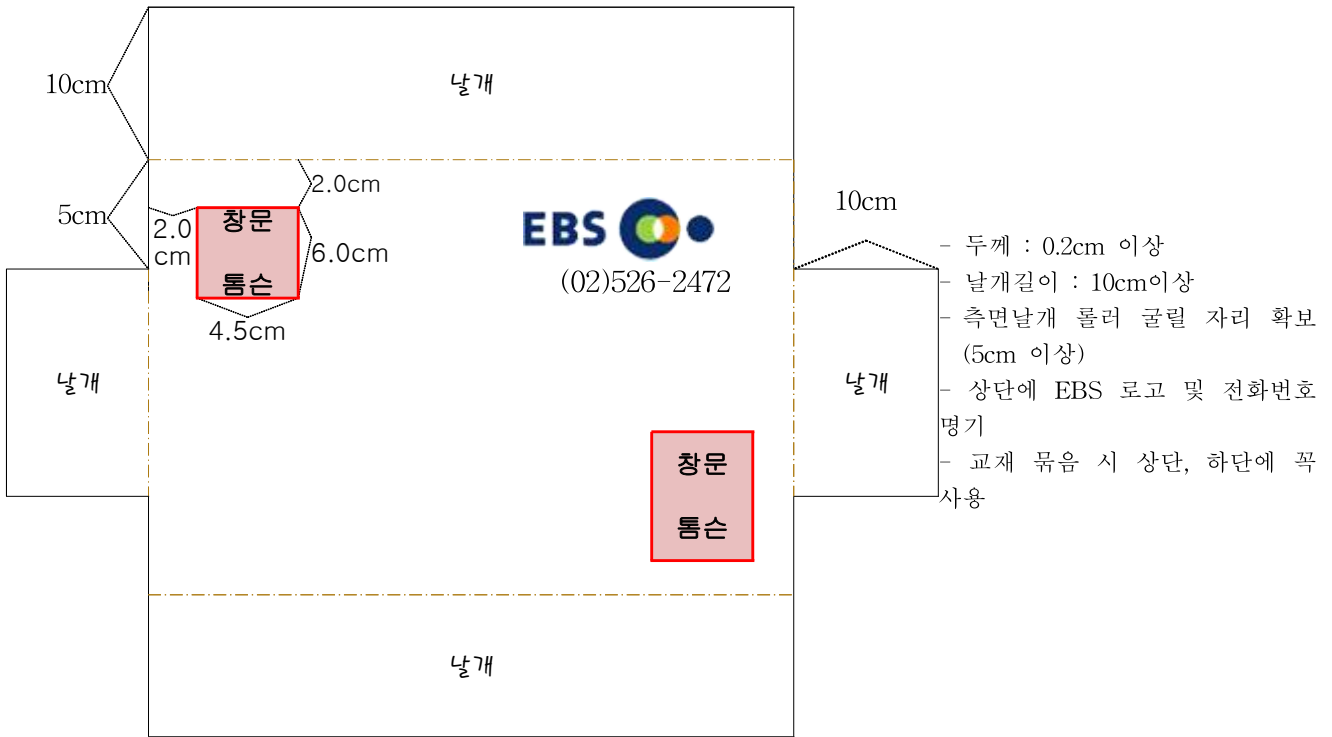

11. 기타 대상 및 신규 개발 교재의 사양은 교재 개발 과정에서 별도로 정하여 적용

※ 상기 사양은 교재 개발 및 제작과정에서 변경될 수 있음.

12. 품질사양 기준 만족 시 각 업체가 선택한 용지의 종류는 업체선정과정에 반영되지 않음
13. 계약기간 중 인쇄용지 변경은, 품질검사 후 EBS가 승인한 경우에 한하여 가능하며, 이 경우 용지사용시작 15일전까지 EBS에 통보하고 품질검사를 위한 용지샘플을 제출하여야 한다.
14. 인쇄용지 품질검사 결과 통보 전 인쇄를 진행할 경우 2023년도 품질검사를 완료한 용지 중 택1 하여 제작 (용지 품질검사 결과 통보 이후에는 해당 용지 사용)